
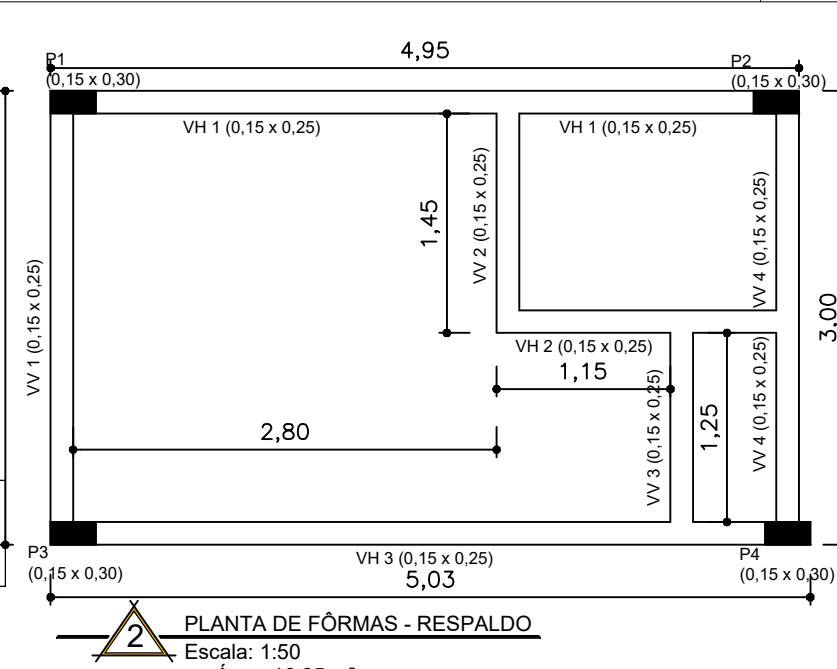



-  LÂMPADA FLUORESCENTE NO TETO - 15W
-  TOMADA - h.: 0,40m do piso acabado
-  TOMADA - h.: 1,10m do piso acabado
-  TOMADA - h.: 2,10 m do piso acabado (ar condicionado)
-  TOMADA - h.: 2,10m do piso acabado
-  TOMADA + INTERRUPTOR SIMPLES - h.: 1,10m do piso acabado
-  TOMADA + INTERRUPTOR DUPLO - h.: 1,10m do piso acabado
-  INTERRUPTOR SIMPLES - h.: 1,10 m do piso acabado

- C.D.  CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
- C.M.  CENTRO DE MEDIÇÃO

NEUTRO E FASE
FASE E RETORNO
NEUTRO, FASE E TERRA

OBS.: todas as tomadas, deverão ter fio terra.

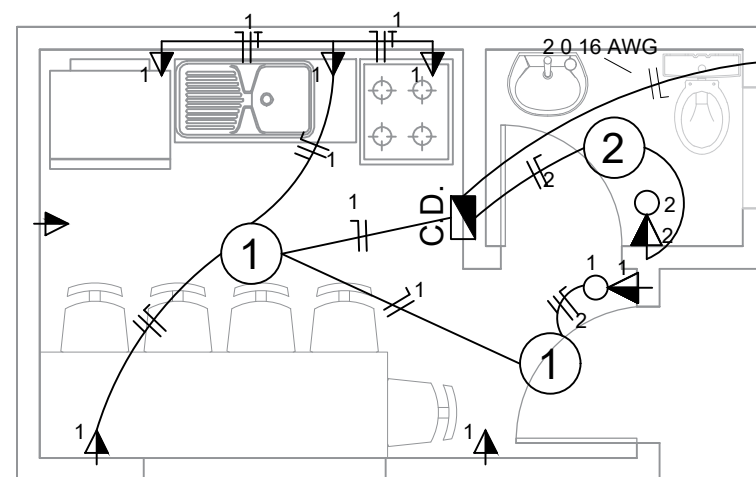

PRANCHA: 03/06